


**Prozessablauf Netzanschlussbegehren
von Einspeiseanlagen: nur Plug-In, <600W**
Arbeitsschritte und Zeitplan nach §8 EEG 2017
Stand 07/2018

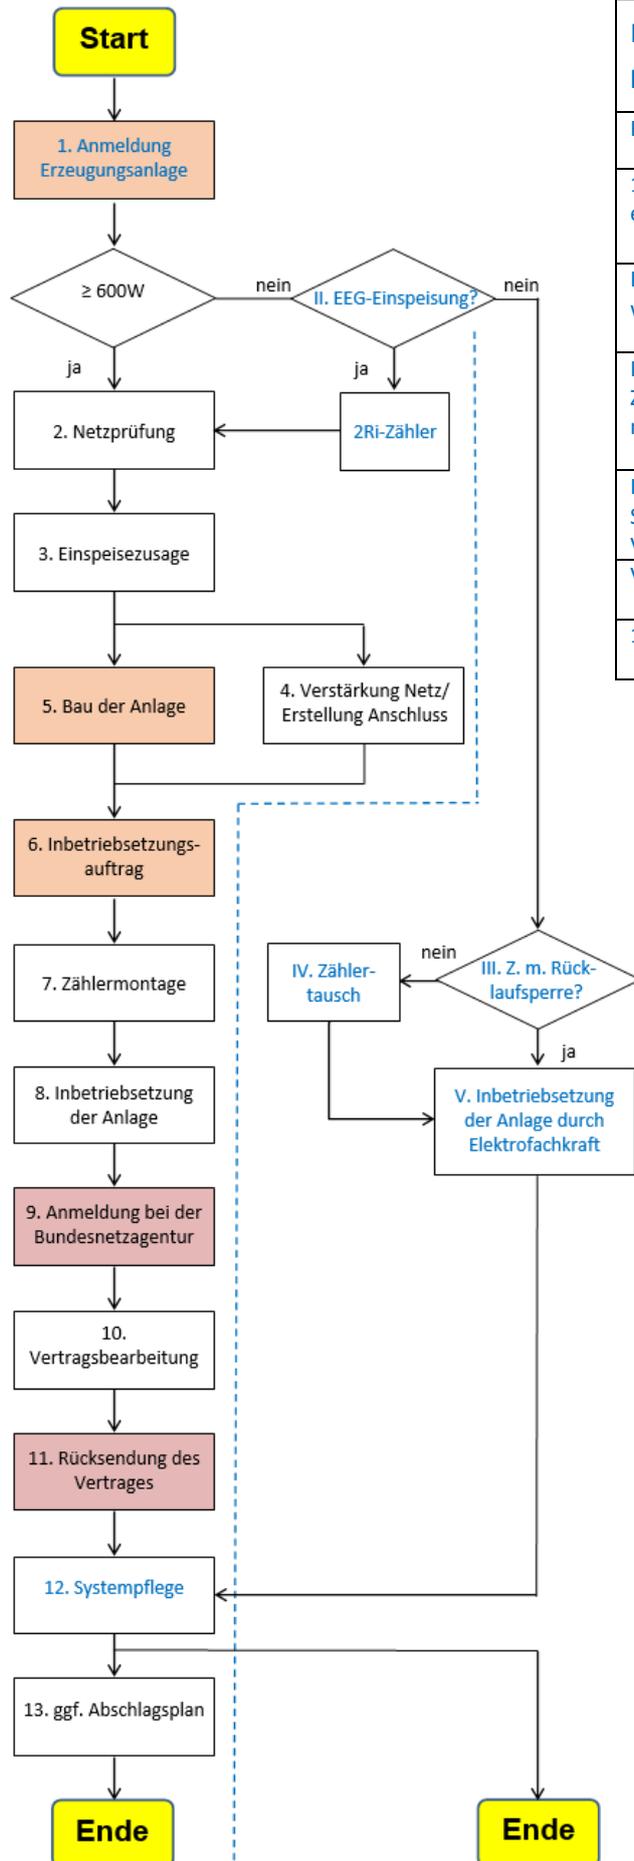

Prozessablauf Plug-In <600W, keine EEG-Einspeisung		
Beschreibung	Verantwortlich	Dauer
I. Anfrage-/Anmeldung Neubau einer Erzeugungsanlage.	Anlagenbetreiber, Elektrofachkraft	
II. Abfrage, ob EEG-Einspeisung, wenn nicht schon gemeldet	Stadtwerke u. Anlagenbetreiber, Elektrofachkraft	
III. Abfrage, ob vor Ort verbauter Zähler mit Rücklaufsperrung, wenn nicht schon gemeldet	Stadtwerke u. Anlagenbetreiber, Elektrofachkraft	
IV. ggf. Zählertausch (Info an Stadtwerke, mind. 1 Wo. im Voraus)	Stadtwerke	2 Wo.
V. Inbetriebsetzung der Anlage	Elektrofachkraft	
12. Systempflege	Stadtwerke	